



Adresa: **Obec Předslav**

33901 Předslav 124

Protokol č. 2023/00234

Místo odběru: Předslav Velký rybník
Odběr provedl: Miloš Altmann viz hromadná průvodka 10/2023
Příjem provedl: Hanzl Mačátová Martina
Typ odběru: bodový
Klasifikace vzorku: povrchová voda

Datum odběru: 08.03.2023
Datum příjmu: 08.03.2023
Datum provedení: 08.03.2023 - 21.03.2023
Místo provedení zkoušek:
Laboratoř ŠVK, Koldinova 530, Klatovy

Název rozboru	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota	Nejistota měření *	Zpracováno dle metody
amonné ionty	mg/l	0,12		10 %	SOP 2 (ČSN ISO 7150-1)
BSK5	mg/l	< 1,5			SOP 21 (ČSN EN 1899)
CHSK(Cr)	mg/l	46,6		10 %	SOP 20 (ČSN ISO 15705)
dusičnany	mg/l	10,9		2,5 %	SOP 5 (ČSN ISO 7890-3)
látky nerozp.sušené	mg/l	1		10 %	SOP 18 (ČSN EN 872)
látky rozp. sušené	mg/l	455		15 %	SOP 10 (ČSN 75 7347)
reakce vody(pH)		6,91		0,5 %	SOP 7 (ČSN ISO 10523)
chrom	µg/l	< 1,0			subdodávka AZL
kadmium	µg/l	< 0,50			subdodávka AZL
l.extrah.nepol.	mg/l	< 0,10			subdodávka AZL
měď	µg/l	< 1,0			subdodávka AZL
nikl	µg/l	< 2,0			subdodávka AZL
olovo	µg/l	< 1,0			subdodávka AZL
rtuť	µg/l	0,028		10 %	subdodávka AZL
zinek	µg/l	3,40		10 %	subdodávka AZL

Legenda:

* Uváděná rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené oeficientem rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným položkám. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat pouze se souhlasem laboratoře.

U hodnoty výsledku menší než mez stanovitelnosti se nejistota stanovení neuvádí.


Nejistoty uváděné na protokolu nezahrnují nejistotu odběru vzorku. Nejistota odběru vzorku odpadních vod je 10%

Akreditovaný odběr pitné vody proveden dle SOP1/V , akreditovaný odběr odpadní vody proveden dle SOP 2/V.

Zkoušky uvedené pod čarou jsou dodávány subdodavatelsky. Subdodávka byla provedena ve zkušební laboratoři akreditované ČIA č. 1163 - Als Czech Republic, s.r.o. Praha 9

V Klatovech, 21.03.2023

Ing. Lacová Hana
vedoucí laboratoře

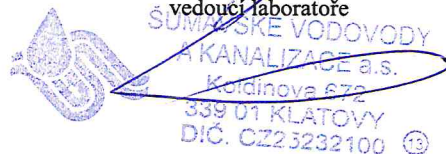



Adresa: **Obec Předslav**

33901 Předslav 124

Protokol č. 2023/00233

Místo odběru: Předslav Měcholupský potok
Odběr provedl: Miloš Altmann viz hromadná průvodka 10/2023
Příjem provedl: Hanzl Mačátová Martina
Typ odběru: bodový
Klasifikace vzorku: povrchová voda

Datum odběru: 08.03.2023
Datum příjmu: 08.03.2023
Datum provedení: 08.03.2023 - 21.03.2023
Místo provedení zkoušek:
Laboratoř ŠVK, Koldinova 530, Klatovy

Název rozboru	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota	Nejistota měření *	Zpracováno dle metody
amonné ionty	mg/l	0,05		10 %	SOP 2 (ČSN ISO 7150-1)
BSK5	mg/l	3,9		10 %	SOP 21 (ČSN EN 1899)
CHSK(Cr)	mg/l	23,1		10 %	SOP 20 (ČSN ISO 15705)
dusičnany	mg/l	27,4		2,5 %	SOP 5 (ČSN ISO 7890-3)
látky nerozp.sušené	mg/l	10		10 %	SOP 18 (ČSN EN 872)
látky rozp. sušené	mg/l	350		15 %	SOP 10 (ČSN 75 7347)
reakce vody(pH)		8,32		0,5 %	SOP 7 (ČSN ISO 10523)
chrom	µg/l	< 1,0			subdodávka AZL
kadmium	µg/l	< 0,50			subdodávka AZL
l.extrah.nepol.	mg/l	< 0,10			subdodávka AZL
měď	µg/l	< 1,0			subdodávka AZL
nikl	µg/l	< 2,0			subdodávka AZL
olovo	µg/l	< 1,0			subdodávka AZL
rtuť	µg/l	0,014		10 %	subdodávka AZL
zinek	µg/l	< 0,05			subdodávka AZL

Legenda:

* Uváděná rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené oeficientem rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným položkám. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat pouze se souhlasem laboratoře.

U hodnoty výsledku menší než mez stanovitelnosti se nejistota stanovení neuvádí.


Nejistoty uváděné na protokolu nezahrnují nejistotu odběru vzorku. Nejistota odběru vzorku odpadních vod je 10%

Akreditovaný odběr pitné vody proveden dle SOP1/V , akreditovaný odběr odpadní vody proveden dle SOP 2/V.

Zkoušky uvedené pod čarou jsou dodávány subdodavatelsky. Subdodávka byla provedena ve zkušební laboratoři akreditované ČIA č. 1163 - Als Czech Republic, s.r.o. Praha 9

V Klatovech, 21.03.2023

Ing. Lacová Hana
vedoucí laboratoře

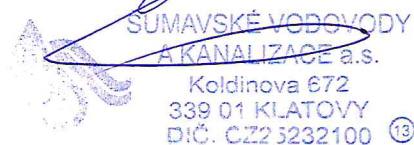



Adresa: **Obec Předslav**

33901 Předslav 124

Protokol č. 2023/00232

Místo odběru: Předslav rybník U Škantů
Odběr provedl: Miloš Altmann viz hromadná průvodka 10/2023
Příjem provedl: Hanzl Mačátová Martina
Typ odběru: bodový
Klasifikace vzorku: voda povrchová

Datum odběru: 08.03.2023
Datum příjmu: 08.03.2023
Datum provedení: 08.03.2023 - 21.03.2023
Místo provedení zkoušek:
Laboratoř ŠVK, Koldinova 530, Klatovy

Název rozboru	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota	Nejistota měření *	Zpracováno dle metody
amonné ionty	mg/l	0,03		10 %	SOP 2 (ČSN ISO 7150-1)
BSK5	mg/l	4,4		10 %	SOP 21 (ČSN EN 1899)
CHSK(Cr)	mg/l	33,3		10 %	SOP 20 (ČSN ISO 15705)
dusičnany	mg/l	25,5		2,5 %	SOP 5 (ČSN ISO 7890-3)
látky nerozp.sušené	mg/l	11		10 %	SOP 18 (ČSN EN 872)
látky rozp. sušené	mg/l	345		15 %	SOP 10 (ČSN 75 7347)
reakce vody(pH)		8,52		0,5 %	SOP 7 (ČSN ISO 10523)
chrom	µg/l	< 1,0			subdodávka AZL
kadmium	µg/l	< 0,50			subdodávka AZL
l.extrah.nepol.	mg/l	< 0,10			subdodávka AZL
měď	µg/l	1,0		10 %	subdodávka AZL
nikl	µg/l	< 2,0			subdodávka AZL
olovo	µg/l	< 1,0			subdodávka AZL
rtuť	µg/l	0,018		10 %	subdodávka AZL
zinek	µg/l	3,70		10 %	subdodávka AZL

Legenda:

* Uváděná rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené oeficientem rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným položkám. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat pouze se souhlasem laboratoře.

U hodnoty výsledku menší než mez stanovitelnosti se nejistota stanovení neuvádí.

Nejistoty uváděné na protokolu nezahrnují nejistotu odběru vzorku. Nejistota odběru vzorku odpadních vod je 10%

Akreditovaný odběr pitné vody proveden dle SOP1/V , akreditovaný odběr odpadní vody proveden dle SOP 2/V.

Zkoušky uvedené pod čarou jsou dodávány subdodavatelsky. Subdodávka byla provedena ve zkušební laboratoři akreditované ČIA č. 1163 - Als Czech Republic, s.r.o. Praha 9

V Klatovech, 21.03.2023

Ing. Lačová Hana
vedoucí laboratoře

